


Principiālā shēma

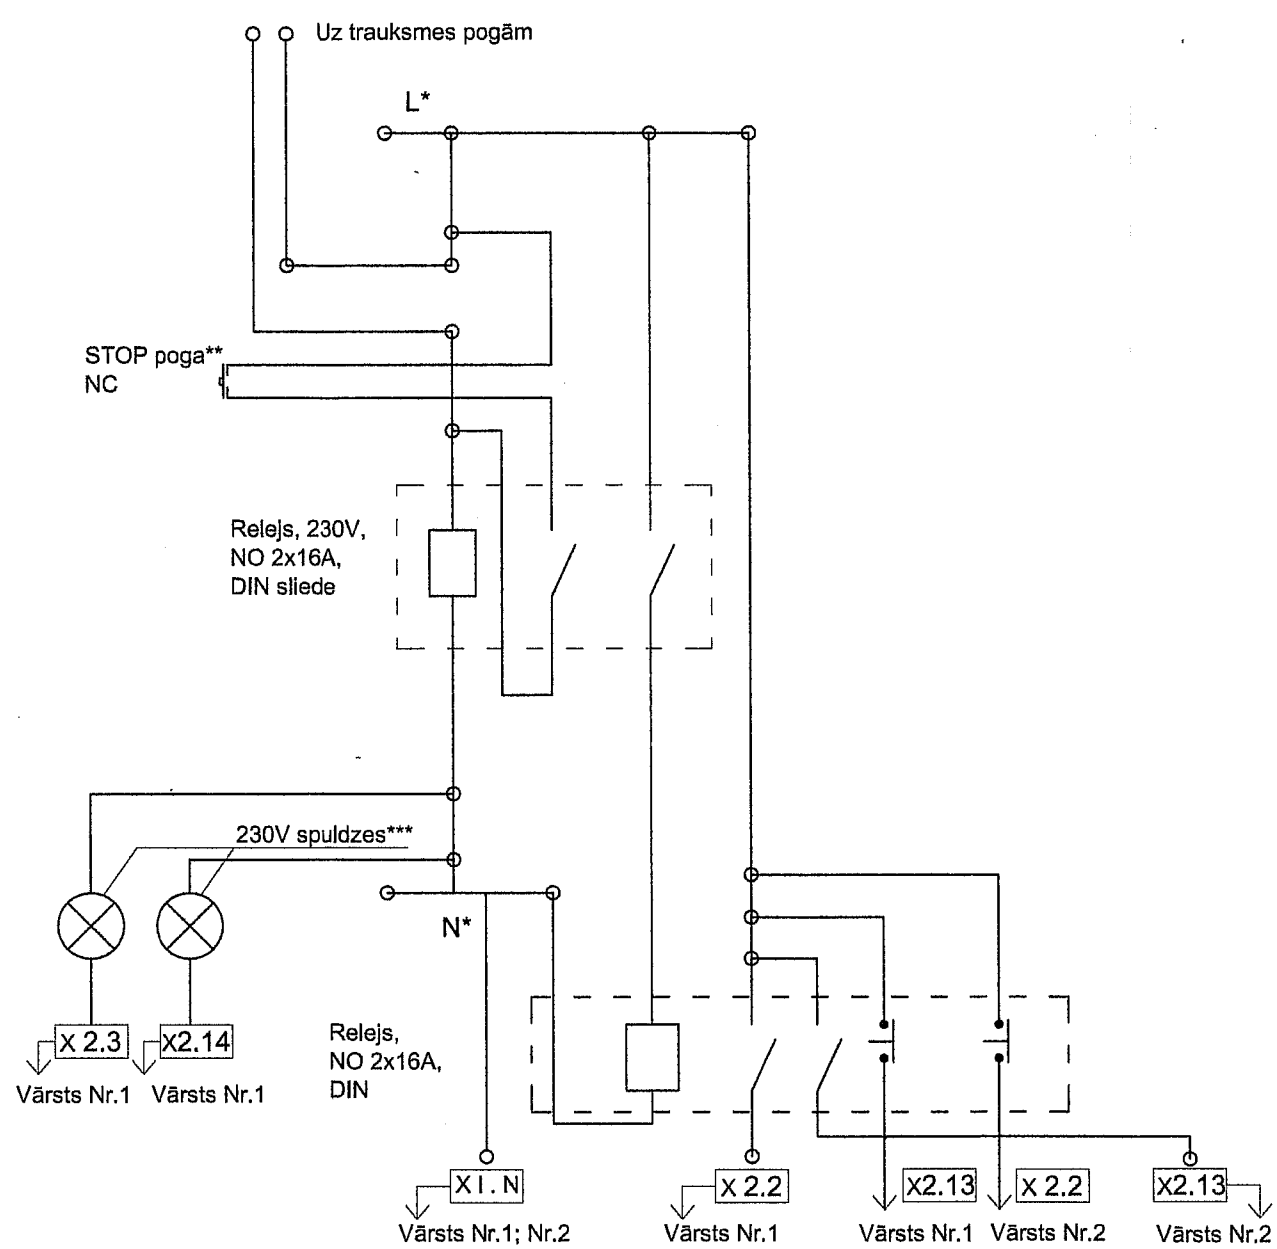

* Sadales palaišanas automātiku pieslēgt 16A 230V spriegumam, 1 Fāze.
** Pieslēgt STOP pogu, montējamu sadales korpusā.
*** Panelī montējamās 230V spuldzes indikācijai.

Montēt uz DIN sadales skapja 2X18M
Pieslēgt vārsta palaidēju Erbo E65

Iekārtu un materiālu specifikācija

Nr.p.k.	Iekārtas nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Skaits
1.	Ugunsdzēsības pogas	FP/3RD CQR	gab.	13
2.	Elektrodrošs kabelis (ugunsdrošs)	3X1,5mm2	m	170
3.	Instalācijas kabelis (ugunsdrošs)	6X1,5mm2	m	170
4.	Sadales skapis ieskaitot palaišanas sistēmu pēc shēmas		k-ts.	2
5.	Montāžas palīgmateriāli		k-ts.	2

PIEZĪMES: Pogas slēgt paralēli vienu otrai

Pasūtītājs: Naujenes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073501, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads		Objekts: Lāču pamatskolas rekonstrukcija		 Kalvenes iela 22a, Rīga Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 <small>©All rights reserved Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</small>	
Adrese: Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Locīki, Muzeja iela 2		Lapas nosaukums: Ugunsdzēsības čidens sistēmas palaišanas automātika			
UAS daļ.vad. Tālis Ziedlīns		Paraksts: [Signature] Datums: 16.05.2014.		Līguma Nr.: 100./12-3.37.4. Mērogs: B/M	
				Stadija: TP Lapas: [Blank] Ras. Nr.: [Signature]	