


EL. SADALNES SKAPIS AR
PIEVIENOJUMA SPAILĒM
PĀRVIETOJAMĀ ĢENERATORA
PIEVIENOŠANAI


SP-1



$P_u = 62,6 \text{ kW}$
 $I_u = 90,36 \text{ A}$




AXPK-1-4x150; l=60m
No TP-1319

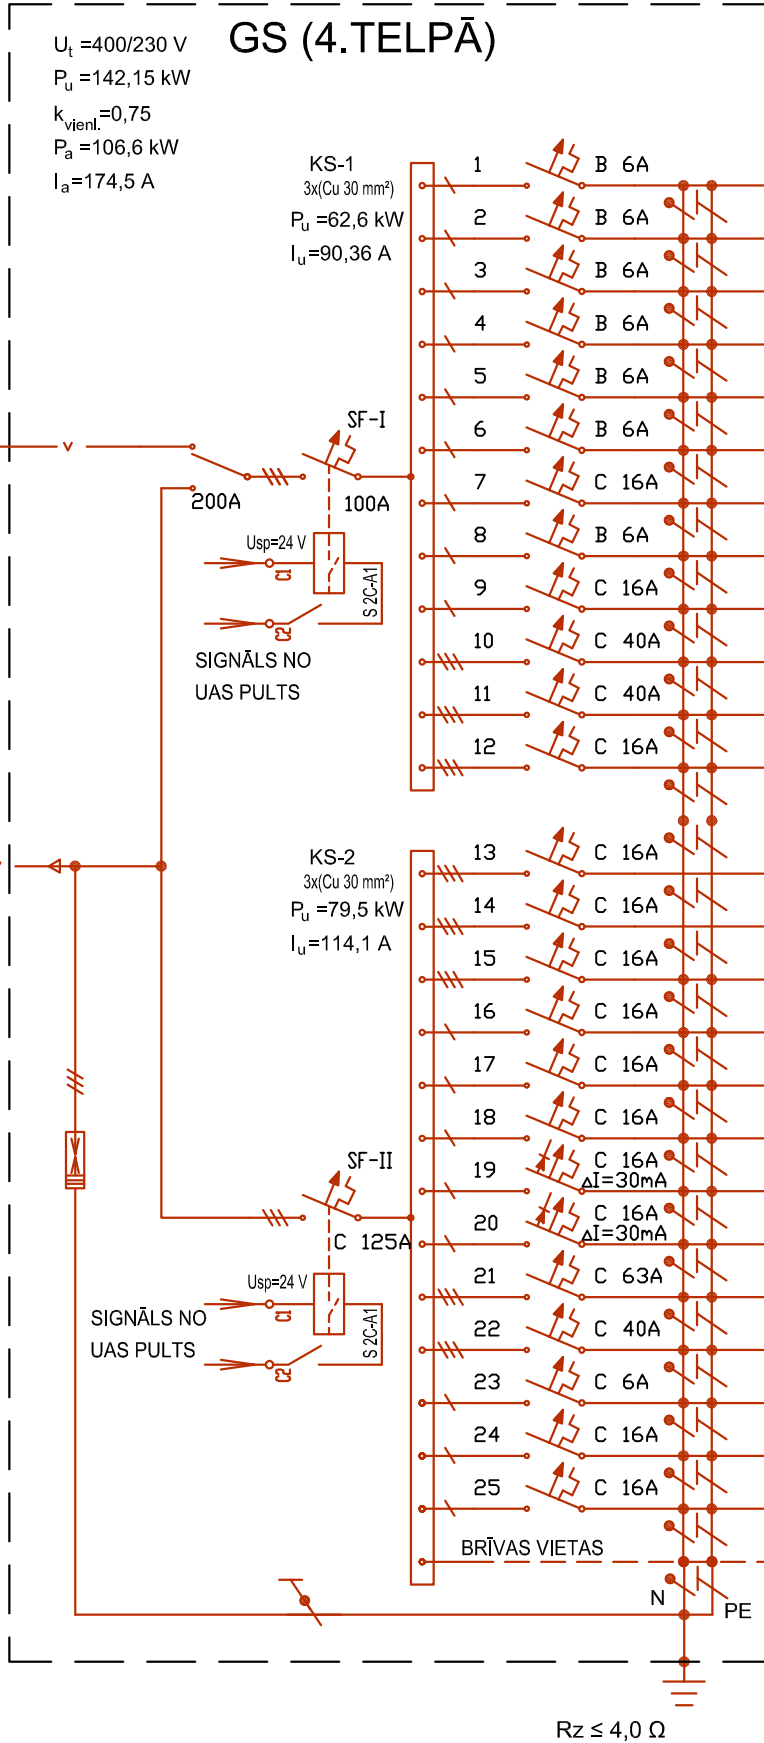"B" KLASĒS
PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS
MODULIS
 $I_{max} 50 \text{ kA}$; $U_p \leq 1,3 \text{ kV}$



PIEZĪMES:

- VIENFĀZES PATĒRĒTĀJUS SADALĪT VIENMĒRĪGI STARP FĀZĒM.
- KABEĻA PIEVIENOJUMS PIE TP-1319 ZEMSPRIEGUMA SADALNES TĪKS RISINĀTS ATSEVIŠĶĀ TEHNISKĀ PROJEKTĀ PĒC TEHNISKO NOTEIKUMU SAŅĒMŠANAS NO AS "SADALES TĪKLS".

 <div>"STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022</div>			P-11-009	
PASŪTĪTĀJS:			STADIJA	TP
DAUGAVPILS NOVADA DOME			LAPAS NR.	EL-7
BŪVOBJEKTS:			LAPU SKAITS	
1. KĀRTA "SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAIŅA" ALEJAS IELĀ 1a, SVENTES PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ			MĒROGS	BM
RASĒJUMS:			FORMĀTS	A3
GS SADALNES APRĒĶINA SHĒMA			ARHĪVA NR.:	P11009_EL_7
			DATUMS	17.01.2012.
DAĻAS VAD.	A.RADJUKS		AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	G.ATVARS		LAPAS CAUREJOŠ. NR.	