

Paskaidrojuma raksts:

- Projekts aĕkai, "Viřķu pagasta řpoŗu vidusskolas ēkas vienkārřotā renovācija, řķosejas iela 3, řķoŗi, Viřķu pagasts, Daugavpils novads, izstrādāts, pamatojoties uz:
- LBN 201-10 „Bŗŗu ugunsdrořība”;
 - MK noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrořības noteikumi”;
 - LBN 202-01 - Bŗŗprojekta saturs un noformēšana;
 - LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka uzvēršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāŗai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā”
 - LVS EN 60849:1998 „Skatņas sistēmas avāŗijas gadījumiem”

Ēkai daļai ir divi stāvi, dažās telpās ir ierķoti piekārťtie griesti.

Projektā paredzēts izmantot esoŗo ciparu formāta balss izziņošanas sistēmu Bosch Plena.

Sistēmas pārkļļjums ir sadalīts izziņošanas zonās un katru zonu apkaļpo, vismaz, divas elektriski neatkarīgas lŗnijas (A un B). Visi izmantotie pasiprinātāŗi ir rezervēti, kā rezultātā viena pasiprinātāŗja vai skatŗņu ķēdes bojāļjums nebŗis par iemeslu apkaļpojāmās skatŗņu zonas pārkļļjuma pilnīgam zudumam.

Sistēmai ir pieslēgta izsaukuma stācija, kura nodrořina iespējas skolas darbinieķiem veikt balss paziņojumus.

Sistēmas skatŗņu izvietojums un daudzums ir aprēķināts tā, lai jebkurā telpas vietā skatņas lŗmenis bŗtu bez kroļļojumiem un bŗtu nodrořināta dzirdamība un saprotamība jebkurā telpas vietā.

Visas sistēmas iekārťas tiek izvietotas vienā 19" skapī, kurŗ ir izvietots 1. stāvē. Skapja novietnes vietu precizēt uzsākot bŗvdarbus un papildus saskarņot ar skolas personālu. Sistēmas iekārťas ir saslēgtas vienotā sistēmā, sistēmas slēguma tŗps ir stara veidā.

Ēkā tiek izmantoti skatŗņi LB1-UW06-L. Skatŗņi LB1-UW06-L ir viŗsapmetuma izpildījumā un tiek stiprināti pie sienām.


Sistēmas skatŗņu daudzuma un izvietojuma aprēķīnam izmantota programma EASE Address.

Balss izziņošanas sistēma ir tieŗi savienota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu. Saņemot siŗnāļu no ugunsdzēsības pulŗis vai manuālu operatora komandu, sistēma nodrořina automatizētu un selektīvu (pa zonām) trauksmes vai citas informācijas izziņošanu. Automatizētā paziņojuma translācija nev atkarīga no operatora, jo ugunsdzēsības trauksmes siŗnāļam ir prioritāte, un trauksmes laikā visi pāŗējie avoti automātiski atslēdzas. Precīzu apziņošanas secību nosaka objekta Pasūtītāŗis bŗvniecības laikā.

Nosacťtie apzīmēļjumi

	Viŗsapmetuma akustiskais skatŗrunis (montāŗai uz sienas)
	Balss izziņošanas sistēmas tŗķis

Elementa apzīmēļjums




ŗķī bŗŗprojekta VS daļas risināļjumi atbilst Latvijas bŗvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Bŗŗprojekta VS daļas vadītāŗisMārtiņŗ Peisenieķs (vards un uzvards)Nr. 72-M-34/12 (sertifķķāta Nr.)


(datums)(paraksts)

Nr.p.k.	Nosaukums	Apzīmēļjums
1	Vispārīgie rādītāŗi	VS-01A
2	1. stāva un 2. stāva plāns ar publiskās apziņošanas tŗķiem	VS-02A
3	Publiskās apziņošanas sistēmas bloķshēma	VS-03A

OBUJEKTA ATRAŗANĀS VIETA KARTĒ

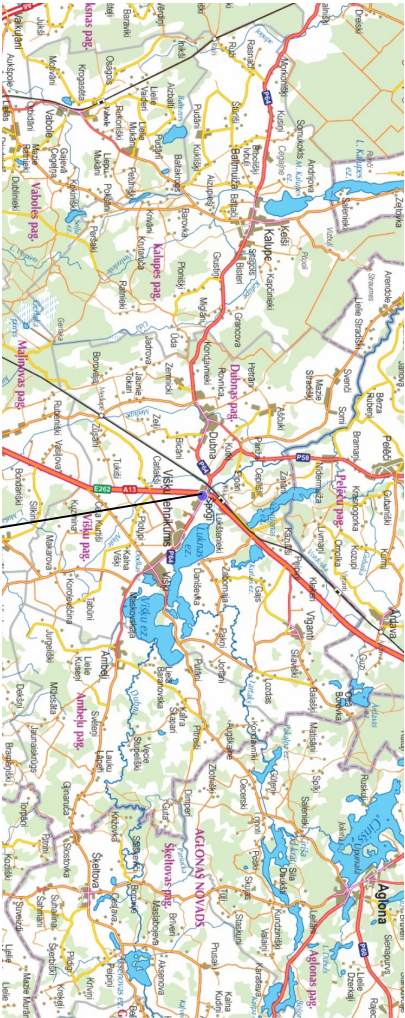

Objekta atraŗšanās vieta
ŗķosejas iela 3, řķoŗi, Viřķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

Pasūtītājs:			Višķu pagastia pārvalde, Reģ.nr. LV 90000073624, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV - 5481		Objekts: Višķu pagasta Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija		
			Adrese: Sosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481		 Rīga, Kaļienes iela 22a Tāl.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 ©All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu		
VS daļas vad.	Mārtiņš Peisenieks	22.08.2012	Lapas nosaukums:			Līguma Nr.: 03-36/43	
Izstrādāja	Mārtiņš Peisenieks	22.08.2012	Vispārīgie rādītāji			Mērogs: b.m.	
			Publiskās apziņošanas sistēma			Stādļa	
						Lapas	
						TP	
						3	
						VS-1A	